

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Servicii Publice
Serviciul Administrare și Exploatare Stadion
Nr. 2659 / 09.05.2022

CAIET DE SARCINI

Service/reparații aparate de aer condiționat,
inclusiv încărcare cu freon și înlocuire piese uzate
la Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire pentru service/reparații aparate aer condiționat, inclusiv încărcare cu freon și înlocuire piese uzate pentru funcționarea în parametri normali a aparatelor de aer condiționat din incinta Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal, Bdul Ilie Balaci, nr. 8, Craiova.

Cantitatea: 39 de bucăți aparate aer condiționat - service/reparații aer condiționat, inclusiv încărcare cu freon

Constatare și înlocuire piese uzate pentru 8 aparate de aer condiționat.

Operații de efectuat:

Pentru fiecare aparat de aer condiționat, se va întocmi un raport de verificare tehnică în care se vor înscrie rezultatele verificărilor pentru fiecare tip de instalație în parte. Raportul de verificare va fi semnat atât de reprezentantul beneficiarului, cât și de reprezentantul prestatorului.

Operațiunile de service/reparații aparate aer condiționat, inclusiv încărcare cu freon și înlocuire piese uzate, includ următoarele:

- spălat cu soluție bactericidă pe bază de ioni de argint, avizată de Ministerul Sănătății, și degresat unitatea interioară;
- verificare și curățare evaporator;
- verificare și curățare condensator;
- verificare conexiuni electrice;
- verificare ventilator interior;
- verificare ventilator exterior;
- verificare presiune refrigerant și încărcarea circuitului frigorific cu agent refrigerant conform specificațiilor producătorului aparatului de aer condiționat;
- verificare amperaj compresor;
- verificare temperatură de funcționare;
- control etanșeitate și cantitate refrigerant;
- control pierdere ulei;
- verificarea izolației traseului frigorific;
- verificarea funcției cald/frig;



SC 131/09.05.2022

- verificarea telecomenzilor;
- verificarea, curățarea și igienizarea filtrelor de aer;
- verificarea solidității suporturilor de perete;
- constatare și propunere înlocuire piese uzate.

Pentru lucrările de reparații care presupun înlocuirea de piese se vor întocmi devize antecalcul semnate și avizate de reprezentanții ambelor părți. Costurile pieselor de schimb vor fi suportate de beneficiar, manopera fiind inclusă în tariful serviciului de service.

Firma va acorda garanție pentru serviciile efectuate în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv 90 de zile pentru manoperă, iar pentru piesele de schimb un termen echivalent, dar nu mai mic de 12 luni, cu cel acordat de furnizorul pieselor. Eventualele piese de schimb ce vor fi achiziționate de autoritatea contractantă vor fi noi, originale sau echivalente.


Personalul firmei răspunde de respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și apărare împotriva incendiilor specifice activităților desfășurate pe parcursul desfășurării activității în instituție și se va conforma regimului de acces și regulamentului de ordine interioară la sediul beneficiarului.

Prețul oferit în propunerea financiară include toate cheltuielile pentru prestarea serviciilor descrise mai sus.

Service/reparații aparate de aer condiționat se vor face la solicitarea scrisă a beneficiarului, până la 31.12.2022.

Termenul de execuție: 10 zile de la primirea comenzii.

Valoarea lucrărilor va fi achitată pe baza facturilor emise de furnizor și acceptate de către autoritatea contractantă, în termen de 30 de zile de la data primirii facturii, cu ordin de plată.

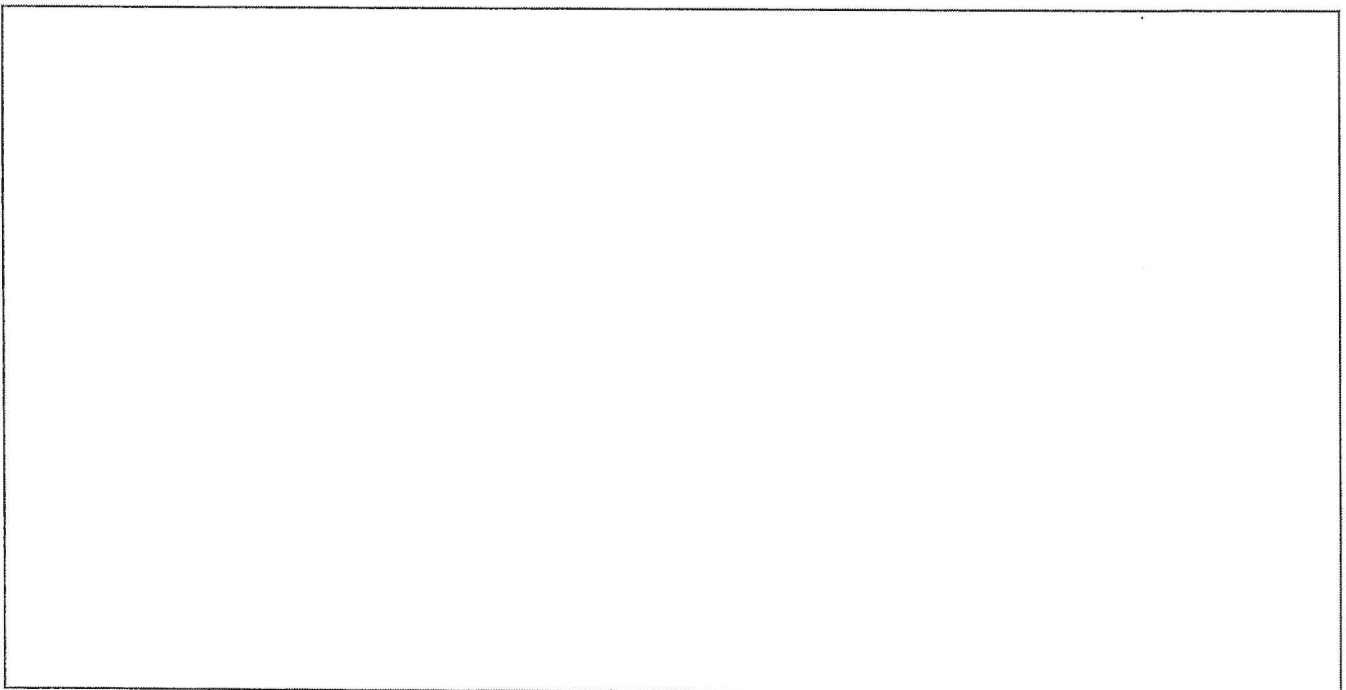

Anexa la caietul de sarcini nr. 86594/09.05.2022

Nr. crt	Denumire componentă/ operație tehnologică	U.M.	Cantitate
1	Deflector aer condiționat (pentru dirijarea controlată a fluxului de aer)	Buc.	8
2	Țeavă tur izolată pentru aparate de aer condiționat cu puterea 9000-12000 BTU/h	m.l.	2
3	Țeava retur izolată pentru aparate de aer condiționat cu puterea 9000-12000 BTU/h	m.l.	1
4	Țeavă tur izolată pentru aparate de aer condiționat cu puterea 18000-24000 BTU/h	m.l.	1
5	Țeava retur izolată pentru aparate de aer condiționat cu puterea 18000-24000 BTU/h	m.l.	2
6	Filtru HEPA	Buc.	8
7	Condensator pornire compresor	Buc.	2
8	Placă comandă unitate interioară	Buc.	1
9	Electrovalvă inclusiv manoperă de înlocuire	Buc.	2
10	Protecție țevi circuit frigorific	Buc.	1

AmS